


ALLAGAMENTI PER INSUFFICIENZA DELLA RETE DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL BACINO IDROGRAFICO DEL TORRENTE RABOSO



La criticità che caratterizza l'area è legata alla mancanza di un alveo definito del torrente Raboso nel tratto immediatamente a monte dell'attraversamento descritto. Qualora si verificasse un evento di precipitazione eccezionale in corrispondenza del bacino idrografico di monte, gli allagamenti andrebbero a coinvolgere l'area indicata in figura e sarebbero caratterizzati da velocità di deflusso anche superiori al metro al secondo.

Al fine di mitigare la situazione di pericolo che caratterizza l'area, si prevede di adeguare il collegamento tra il torrente Raboso e la SP 36 alle portate provenienti da monte per un tratto di complessivi 90 m. Il tratto da sistemare coincide con il tratto demaniale che è attualmente utilizzato come viabilità immediatamente a monte dell'attraversamento. L'adeguamento proposto prevede di realizzare un manufatto di presa con griglia e scarico presidiato da dissabbiatore che favorisca l'immissione delle portate provenienti da monte in un manufatto scotolare 2,00x2,00 che vada a

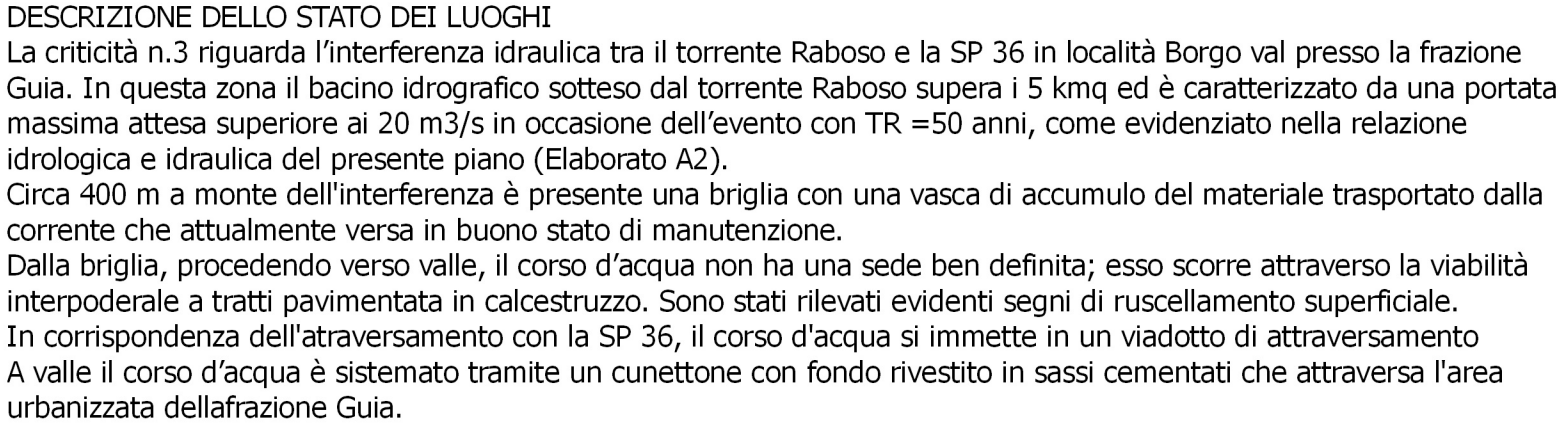

Codice intervento: 1
Soggetto competente: Genio Civile
Tipo: Rete idrografica
Codice criticità: 3

A)	Lavori in progetto		
A.1	Regimazione Torrente raboso a Guietta Borgo Val	€.	154.206,26
A.2	Oneri per la sicurezza	€.	<u>10.950,30</u>
	Sommano	€.	165.156,56

B.1	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, certificato regolare esecuzione	€.	36.251,13
-----	---	----	-----------

B.3	I.V.A.		
	sui lavori 165 156.56*22% =	€.	36.334,44
	sulle spese tecniche 37 701.18*22% =	€.	8.294,26

B.5	Accordi bonari, imprevisti, indennizzi, compenso 2%	€.	14.812,39
-----	---	----	-----------

TOTALE GENERALE	€.	310.000,00
-----------------	----	------------

P.d.A.


A

1

3

PIANO DELLE ACQUE

Il Sindaco:
Luciano Fregonese

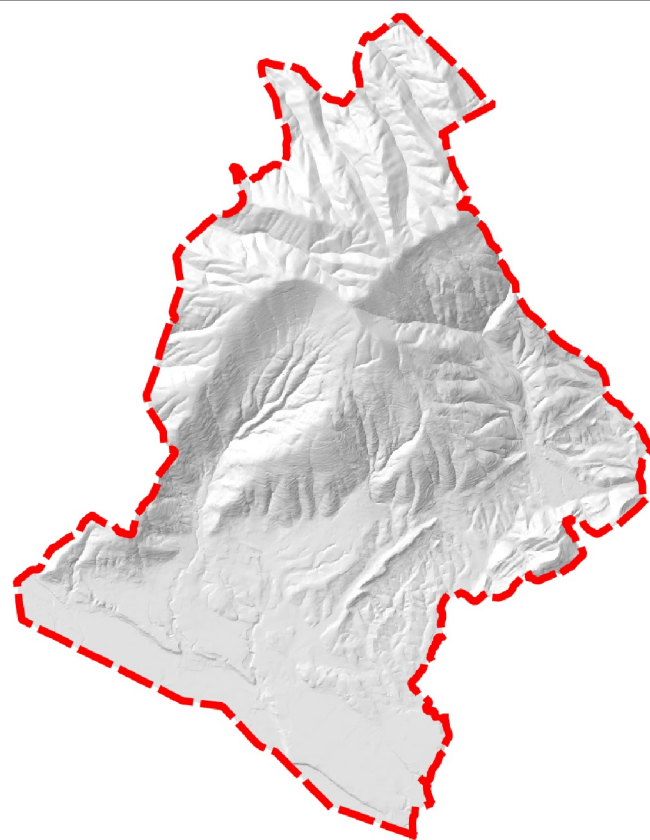

Il progettista:
Ing. Gaspare Andreella
viale Pedavena, 46
32032 Feltre (BL)
Tel e Fax 0439 302503
email: info@studioandreella.com

DATA
GIUGNO 2025